


**Y-Stück d40** *FRIALEN® Y-Stücke mit integrierter Heizwendel für die Zusammenführung von Erdwärmesondenrohren*

	Widerstandsbeiwert $\zeta_{Ein\varnothing}$ [-]	Volumenverhältnis $V_{Ein} / V_{Aus1}$ [-] <small>(<math>V_{Aus1} = V_{Aus2}</math>)</small>	Dichte $\rho_B$ [kg/m <sup>3</sup> ] <small>(bei 1013mbar)</small>	Temperatur $T_B$ [°C]	zul. Druck $p_{ü, zul}$ [bar]
<b>Wasser</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1000</b>	<b>15</b>	<b>&lt; 16</b>

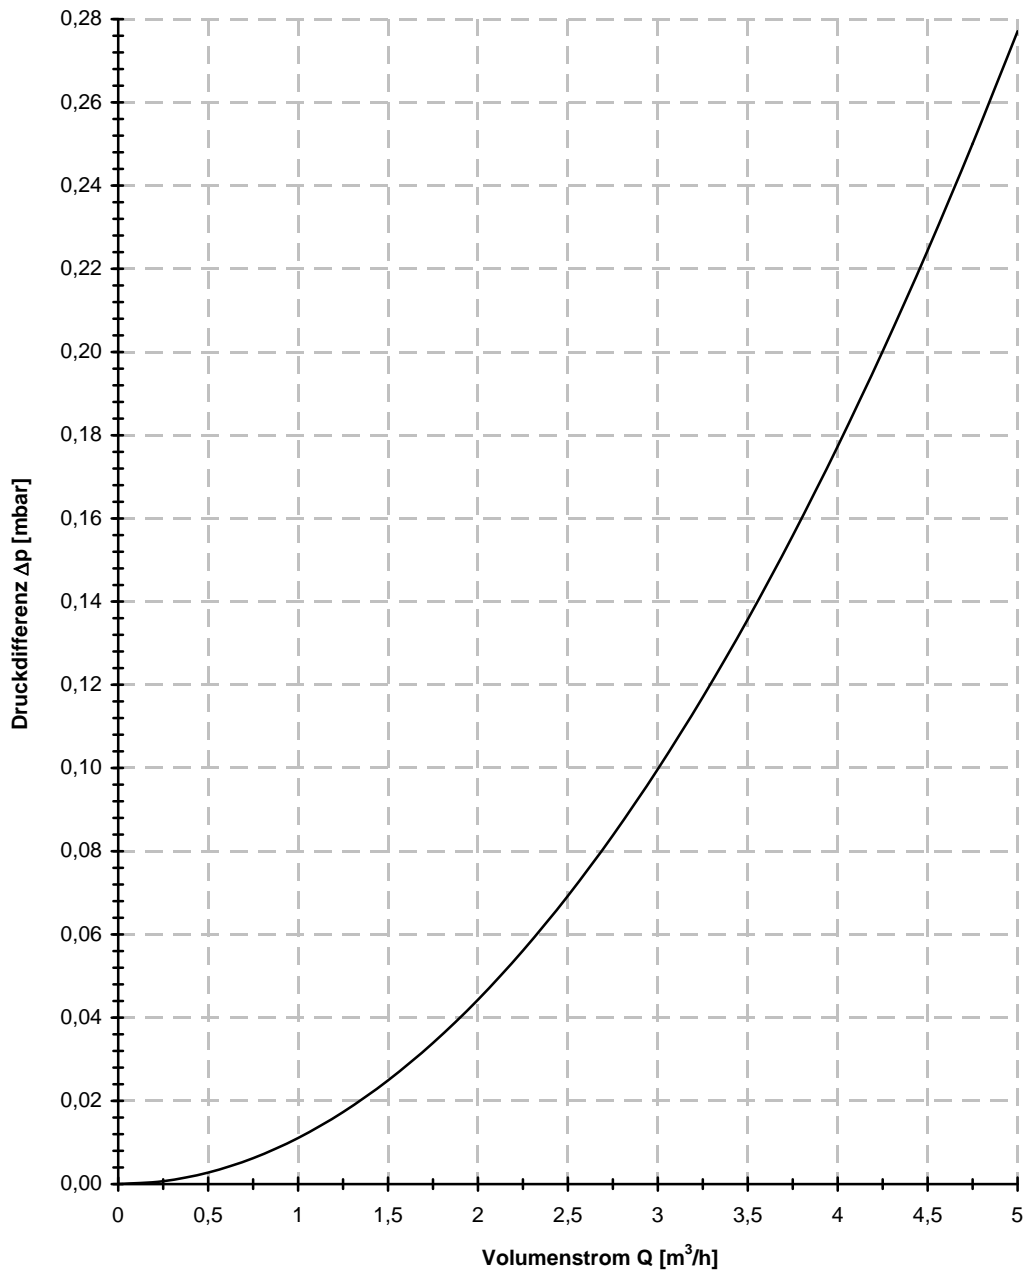

Die Ermittlung der Werte erfolgte nach DIN EN 12117 auf Basis von praktischen Versuchen und Berechnungen. Sie dienen der Orientierung bei der Planung von Rohrnetzen. Spezifische Einbaubedingungen können zu Abweichungen führen. Für die angegebenen Werte übernehmen wir keine Haftung.